


Приложение № 1  
к постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 03.08.2023 г. № 562-ПП

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  
Свердловской области от 11.02.2014 г.  
№ 70-ПП «О координации деятельности  
в сфере формирования доступной среды  
жизнедеятельности для инвалидов и  
других маломобильных групп населения  
на территории Свердловской области»

Форма

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
МАДОУ детский сад № 5



В.Г. Кулакова

«31» мая 2024 года



**ПАСПОРТ**  
**доступности объекта социальной инфраструктуры**  
**и предоставляемых на нем услуг**

№ 2

«31» мая 2024 года

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5».

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624092, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 22А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

– отдельно стоящее здание (количество этажей) 3 этажа, 3857,15 кв.м.

– часть здания \_\_\_\_\_ этаж (-а, -ей) (или на \_\_\_\_\_ этаже), кв.м.

– наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 10800,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 2015 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:


текущего 2024 г., капитального 2026 г.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5».

сокращенное наименование (по учредительным документам) МАДОУ детский сад № 5.

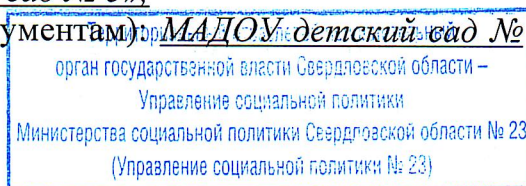

0406 2024

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 624092, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 22А; телефон: +7 (34368) 7-73-25; электронная почта: sadik5vp@mail.ru; сайт: www.5vp.tvoyasadik.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная.

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Верхняя Пышма».

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 624091, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Орджоникидзе, д. 5А; телефон: +7 (34368) 4-04-81 (доб. 1300); электронная почта: uo@uovp.ru

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.

2.4. Виды услуг: дошкольное образование, присмотр и уход за детьми.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность:

– посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 210;

– вместимость 270;

– пропускная способность 270.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

## **3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусными маршрутами №№ 2, 103, 104, 108 до остановки общественного транспорта «Воинская часть» (по ул. Петрова). Далее пешим ходом 150-200 метров.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150-200 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): нет.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые, регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,

визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути ( \_\_\_\_\_ ) (нет/есть (описать): есть.

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет.

### 3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup>	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

<sup>1</sup> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

<sup>3</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup>						Для всех категорий маломобильных групп населения <sup>5</sup>
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)		
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ	
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	НЕТ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	НЕТ	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	НЕТ	
6.	Система информации и связи на всех зонах	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
8.	Все зоны и участки <sup>5</sup>	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

<sup>4</sup> Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное);

Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

<sup>5</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

Доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как: Вариант «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно) для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон оценено как: недоступно (НЕТ) для инвалидов категории (К) и доступно условно (ДУ) для инвалидов категорий (О, С, Г, У).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Рекомендации по адаптации объекта работы <sup>1</sup>			
	Основные структурно-функциональные зоны объекта	не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	–	– устранить перепады высот на пути движения инвалидов по территории образовательной организации; – оборудовать места отдыха для инвалидов и других МГН на территории, с установкой скамьи для МГН; – произвести монтаж нормативной системы вызова персонала у калиток № 1 и № 2; – оборудовать парковку для автотранспорта инвалидов наземной разметкой.	– установить мнемосхему с расположением объектов с обозначением оптимального пути движения для инвалидов и других МГН на территории по правой стороне на расстоянии от 2,0 до 4,0 м от входа на территорию; – установить нормативную информационную табличку на входе на объект (калитка) с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а
				технические решения – невозможны – организация альтернативной формы обслуживания – разработать положение о порядке въезда выезда автотранспортных средств инвалидов на территорию МАДОУ детский сад № 5.

				также рельефно-точечного шрифта Брайля); – оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения по территории в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019.	
2. Входы (входы) в здание			<p><u>Вход № 1 (Главный):</u> – пандус на входе привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022 (перед входом на пандус не должно быть перепадов высот; по ходу движения по пандусу не должно быть выступающих элементов, препятствующих передвижению (колонны, стойки, подоконники и т.п.); колесоотбойное устройство на пандусе должно быть на высоте не более 0,05 м; поручни на пандусе должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51261-2022; расстояние от края поручня до стойки или стены должно быть не менее 0,06 м; поручни не должны иметь дефектов и повреждений); – лестницу на входе привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022 (высота ступеней должна быть в пределах 0,12-0,15 м, глубина ступеней</p>	<p><u>Вход № 1 (Главный):</u> – установить тактильные предупреждающие указатели перед наружной лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018; – выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой; – нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре на ручку входной двери и двери в тамбуре; – оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020; – установить нормативную информационную табличку на входе в здание с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков</p>	

		<p>0,35-0,4 м; все ступени должны быть одинаковыми по высоте и глубине; поручни должны соответствовать ГОСТ Р 51261-2022 установить дополнительные поручни на высоте 0,5 м);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– заменить дверь на входе и в тамбуре (ширина должна быть не менее 0,9 м; в сплошном дверном полотне входной двери предусмотреть смотровую панель);</li> <li>– произвести ремонт тамбура (размер тамбура должен быть глубина 2,45 м при ширине 1,6 м; при реконструкции должен быть глубина 1,5-1,8 м при ширине не менее 2,3 м);</li> <li>– установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд);</li> <li>– демонтировать порог на входной двери и двери в тамбуре (не более 0,014 м);</li> <li>– произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.</li> </ul> <p><u>Вход № 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– пандус на входе привести в соответствие с требованиями</li> </ul>	<p>и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля).</p> <p><u>Вход № 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– установить тактильные предупреждающие указатели перед наружной лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018;</li> <li>– выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой;</li> <li>– нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре на ручку входной двери и двери в тамбуре;</li> <li>– оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;</li> <li>– установить нормативную информационную табличку на входе в здание с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля).</li> </ul>
--	--	--	--



		<p>СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022 (перед входом на пандус не должно быть перепадов высот; по ходу движения по пандусу не должно быть выступающих элементов, препятствующих передвижению (колонны, стойки, подоконники и т.п.); колесоотбойное устройство на пандусе должно быть на высоте не более 0,05 м; поручни на пандусе должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51261-2022; расстояние от края поручня до стойки или стены должно быть не менее 0,06 м; поручни не должны иметь дефектов и повреждений);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– лестницу на входе привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022 (высота ступеней должна быть в пределах 0,12-0,15 м, глубина ступеней 0,35-0,4 м; все ступени должны быть одинаковыми по высоте и глубине; поручни должны соответствовать ГОСТ Р 51261-2022 установить дополнительные поручни на высоте 0,5 м);</li> <li>– заменить дверь на входе и в тамбуре (ширина рабочей створки в свету не менее 0,9 м; в сплошном дверном полотне входной двери предусмотреть</li> </ul>	<p><u>Вход № 3 (группа № 1):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– установить тактильные предупредительные указатели перед наружной лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018;</li> <li>– выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой;</li> <li>– нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре на ручку входной двери и двери в тамбуре;</li> <li>– оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;</li> <li>– установить нормативную информационную табличку на входе в здание с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля).</li> </ul> <p><u>Вход № 4 (группа № 2):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– установить тактильные предупредительные указатели перед наружной лестницей, входной</li> </ul>
--	--	--	--

		<p>смотровую панель);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– произвести ремонт тамбура (размер тамбура должен быть глубиной 2,45 м при ширине 1,6 м; при реконструкции должен быть глубиной 1,5-1,8 м при ширине не менее 2,3 м);</li> <li>– установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд);</li> <li>– демонтировать порог на входной двери и двери в тамбуре (не более 0,014 м);</li> <li>– произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.</li> </ul> <p><u>Вход № 3 (группа № 1):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оборудовать пандус на входе в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022;</li> <li>– произвести ремонт входной площадки (размер входной площадки с пандусом должен быть не менее 2,2×2,2 м);</li> <li>– лестницу на входе привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022 (высота ступеней должна быть в пределах 0,12-0,15 м, глубина ступеней</li> </ul>	<p>дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой;</li> <li>– нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре на ручку входной двери и двери в тамбуре;</li> <li>– оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;</li> <li>– установить нормативную информационную табличку на входе в здание с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля).</li> </ul> <p><u>Вход № 5 (группа № 3):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– установить тактильные предупреждающие указатели перед наружной лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018;</li> <li>– выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой;</li> </ul>
--	--	--	---

		<p>0,35-0,4 м; все ступени должны быть одинаковыми по высоте и глубине; поручни должны соответствовать ГОСТ Р 51261-2022 установить дополнительные поручни на высоте 0,5 м);</p> <p>– заменить дверь на входе и в тамбуре (ширина должна быть не менее 0,9 м; в сплошном дверном полотне входной двери предусмотреть смотровую панель);</p> <p>– произвести ремонт тамбура (размер тамбура должен быть глубиной 2,45 м при ширине 1,6 м; при реконструкции должен быть глубиной 1,5-1,8 м при ширине не менее 2,3 м);</p> <p>– установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд);</p> <p>– демонтировать порог на входной двери и двери в тамбуре (не более 0,014 м);</p> <p>– произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.</p> <p><u>Вход № 4 (группа № 2):</u></p> <p>– оборудовать пандус на входе в соответствии с требованиями</p>	<p>– нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре на ручку входной двери и двери в тамбуре;</p> <p>– оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;</p> <p>– установить нормативную информационную табличку на входе в здание с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля).</p>	
--	--	--	--	--

			<p>СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– произвести ремонт входной площадки (размер входной площадки с пандусом должен быть не менее 2,2×2,2 м);</li> <li>– произвести ремонт тамбура (размер тамбура должен быть глубиной 2,45 м при ширине 1,6 м; при реконструкции должен быть глубиной 1,5-1,8 м при ширине не менее 2,3 м);</li> <li>– лестницу на входе привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022 (высота ступеней должна быть в пределах 0,12-0,15 м, глубина ступеней 0,35-0,4 м; все ступени должны быть одинаковыми по высоте и глубине; поручни должны соответствовать ГОСТ Р 51261-2022 установить дополнительные поручни на высоте 0,5 м);</li> <li>– заменить дверь на входе и в тамбуре (ширина должна быть не менее 0,9 м; в сплошном дверном полотне входной двери предусмотреть смотровую панель);</li> <li>– установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

		<p>задержка закрывания двери не менее 5 секунд);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– демонтировать порог на входной двери и двери в тамбуре (не более 0,014 м);</li> <li>– произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.</li> </ul> <p><u>Вход № 5 (группа № 3):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оборудовать пандус на входе в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022;</li> <li>– произвести ремонт входной площадки (размер входной площадки с пандусом должен быть не менее 2,2×2,2 м);</li> <li>– лестницу на входе привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022 (высота ступеней должна быть в пределах 0,12-0,15 м, глубина ступеней 0,35-0,4 м; все ступени должны быть одинаковыми по высоте и глубине; поручни должны соответствовать ГОСТ Р 51261-2022 установить дополнительные поручни на высоте 0,5 м);</li> <li>– заменить дверь на входе и в тамбуре (ширина должна быть не менее 0,9 м; в сплошном дверном полотне входной двери предусмотреть смотровую</li> </ul>		
--	--	---	--	--

			<p>панель);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– произвести ремонт тамбура (размер тамбура должен быть глубиной 2,45 м при ширине 1,6 м; при реконструкции должен быть глубиной 1,5-1,8 м при ширине не менее 2,3 м);</li> <li>– установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд);</li> <li>– демонтировать порог на входной двери и двери в тамбуре (не более 0,014 м);</li> <li>– произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.</li> </ul>		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>– отрегулировать доводчики на дверях по пути следования МПН (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд);</li> <li>– демонтировать пороги на дверях, используемых МПН (высота порога должна быть не более 0,014 м);</li> <li>– заменить двери на пути движения МПН на двери нормативной ширины (ширина должна быть не менее 0,9 м);</li> <li>– установить поручни на лестнице внутри здания по ГОСТ Р 51261-2022 (высота поручней 0,9; 0,7 и 0,5 м). На</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– установить тактильно-звуковые мнемосхемы на всех этажах здания;</li> <li>– установить информационные тактильные таблички с плосковыпуклыми буквами со шрифтом Брайля в коридорах;</li> <li>– установить тактильные плосковыпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании;</li> <li>– для преодоления порогов на противопожарных дверях</li> </ul>	–

			<p>поруچی нанести тактильные наклейки с обозначением этажа и обозначение начала и окончания поручня;</p> <p>– места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.</p>	<p>приобрести перекатные и приставные пандусы;</p> <p>– выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой;</p> <p>– оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;</p> <p>– выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида;</p> <p>– тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте не устанавливать п. 6.2.3 СП 59.13330.2020 (см. примечание);</p> <p>– для доступа на верхние этажи приобрести ступенькоход (для ступенькохода приобрести кресло-коляску соответствующего размера);</p> <p>– для эвакуации МГН с верхних этажей приобрести эвакуационное кресло;</p> <p>– нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;</p> <p>– обеспечить на объект доступ собаки-проводника с соответствующими документами</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>п. 7 ст. 15 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015;</li> <li>– подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора.</li> </ul>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>– организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);</li> <li>– оборудовать помещение сигнализацией об опасности;</li> <li>– организовать свободный подход к мебели и оборудованию;</li> <li>– демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м);</li> <li>– заменить двери, используемые МГН на двери нормативной ширины (ширина должна быть не менее 0,9 м);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах;</li> <li>– приобрести стационарную индукционную петлю (музыкальный зал);</li> <li>– приобрести стационарную индукционную петлю (спортивный зал);</li> <li>– приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с</li> </ul>



			<p>– организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).</p>	<p>документами;  – установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги;  – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги;  – приобрести специализированное оборудование, ТСР и учебные пособия, позволяющие людям с инвалидностью получать образовательные услуги наравне с остальными участниками образовательного процесса.  Приобретается по мере необходимости и выделения финансирования;  – приобрести перекатной пандус.</p>	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	–	Оборудовать универсальную и доступную санитарно-гигиеническую кабину (туалет) для инвалидов и других МГН в здании и в групповых помещениях.	–	–

6.	Система информации и связи на всех зонах	-	-	Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.	-
7.	Пути движения к объекту от остановки транспорта)	НЕТ	-	-	-
8.	Все зоны и участки	-	-	-	-

1 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: по этапам адаптации 2024-2026 годы, согласно финансированию, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: доступен полностью (ДП) для инвалидов категорий (О, Г, У) и доступно частично (ДЧ) для инвалидов категорий (К, С).

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

В.Г. Кулакова

Члены Комиссии:

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

М.В. Ларионова

  
\_\_\_\_\_


(подпись)

А.П. Кочерба

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

А.В. Таушева

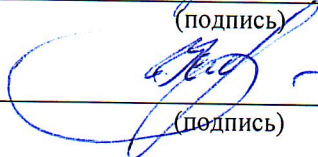  
\_\_\_\_\_

(подпись)

О.С. Крушинский

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена \_\_\_\_\_

(дата)

в Управление социальной политики № 23

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области) для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».